



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

APP 2° Verdiep Ven Ks

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr.: PO21911221/ANT Lid nr.: Aanvrager: 1004

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: 1004 Naam, Voornaam: 1004
 Adres: Leuvense steeg 498
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + stad: 3012 Muziek
 BTW nr.: BE Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	① Woonenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> overdracht		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN 541448960003955622 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Voedingsleiding hoofdbord: 5 X 1.6 mm² - Type: EXUB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 4.0 A / 3.00 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 20
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel b-/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 6.12 Ω Algemeen isolatieniveau: 22 MΩ Controle foutus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>De Bad meubelen en de CU waren nog niet geplaatst tijdens onze controle</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 25/05/2007 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agentbezoeker:

Naam: Sels Fityo Agent nr.: 2107 Datum: 25/05/2007
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 1 Eéndraadschema('s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

[Handwritten signature]

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Elektrisch dossier

(Appartement dakverdiep links (202), Leuvensesteenweg 498-502 te 2812 Muizen)

Eigenaar installatie :


Adres van uitvoering : Leuvensesteenweg 498-502 te 2812 Muizen

Naam van uitvoerder :


Adres uitvoerder :

Handtekening uitvoerder :

24.05.2007

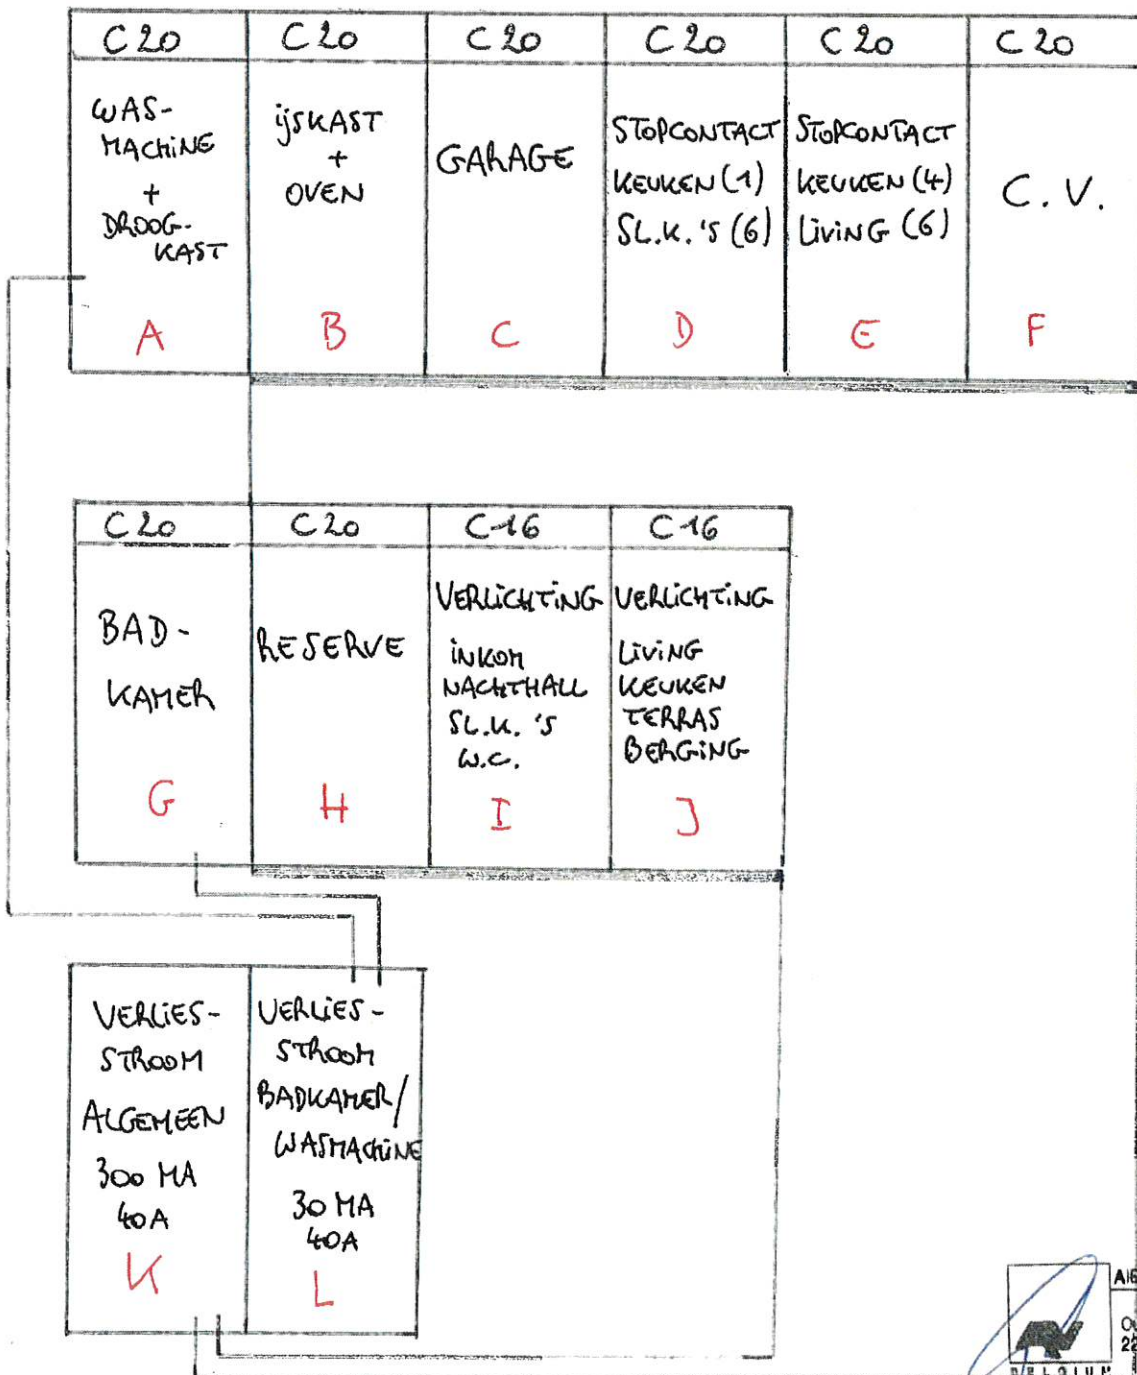

25/05/07

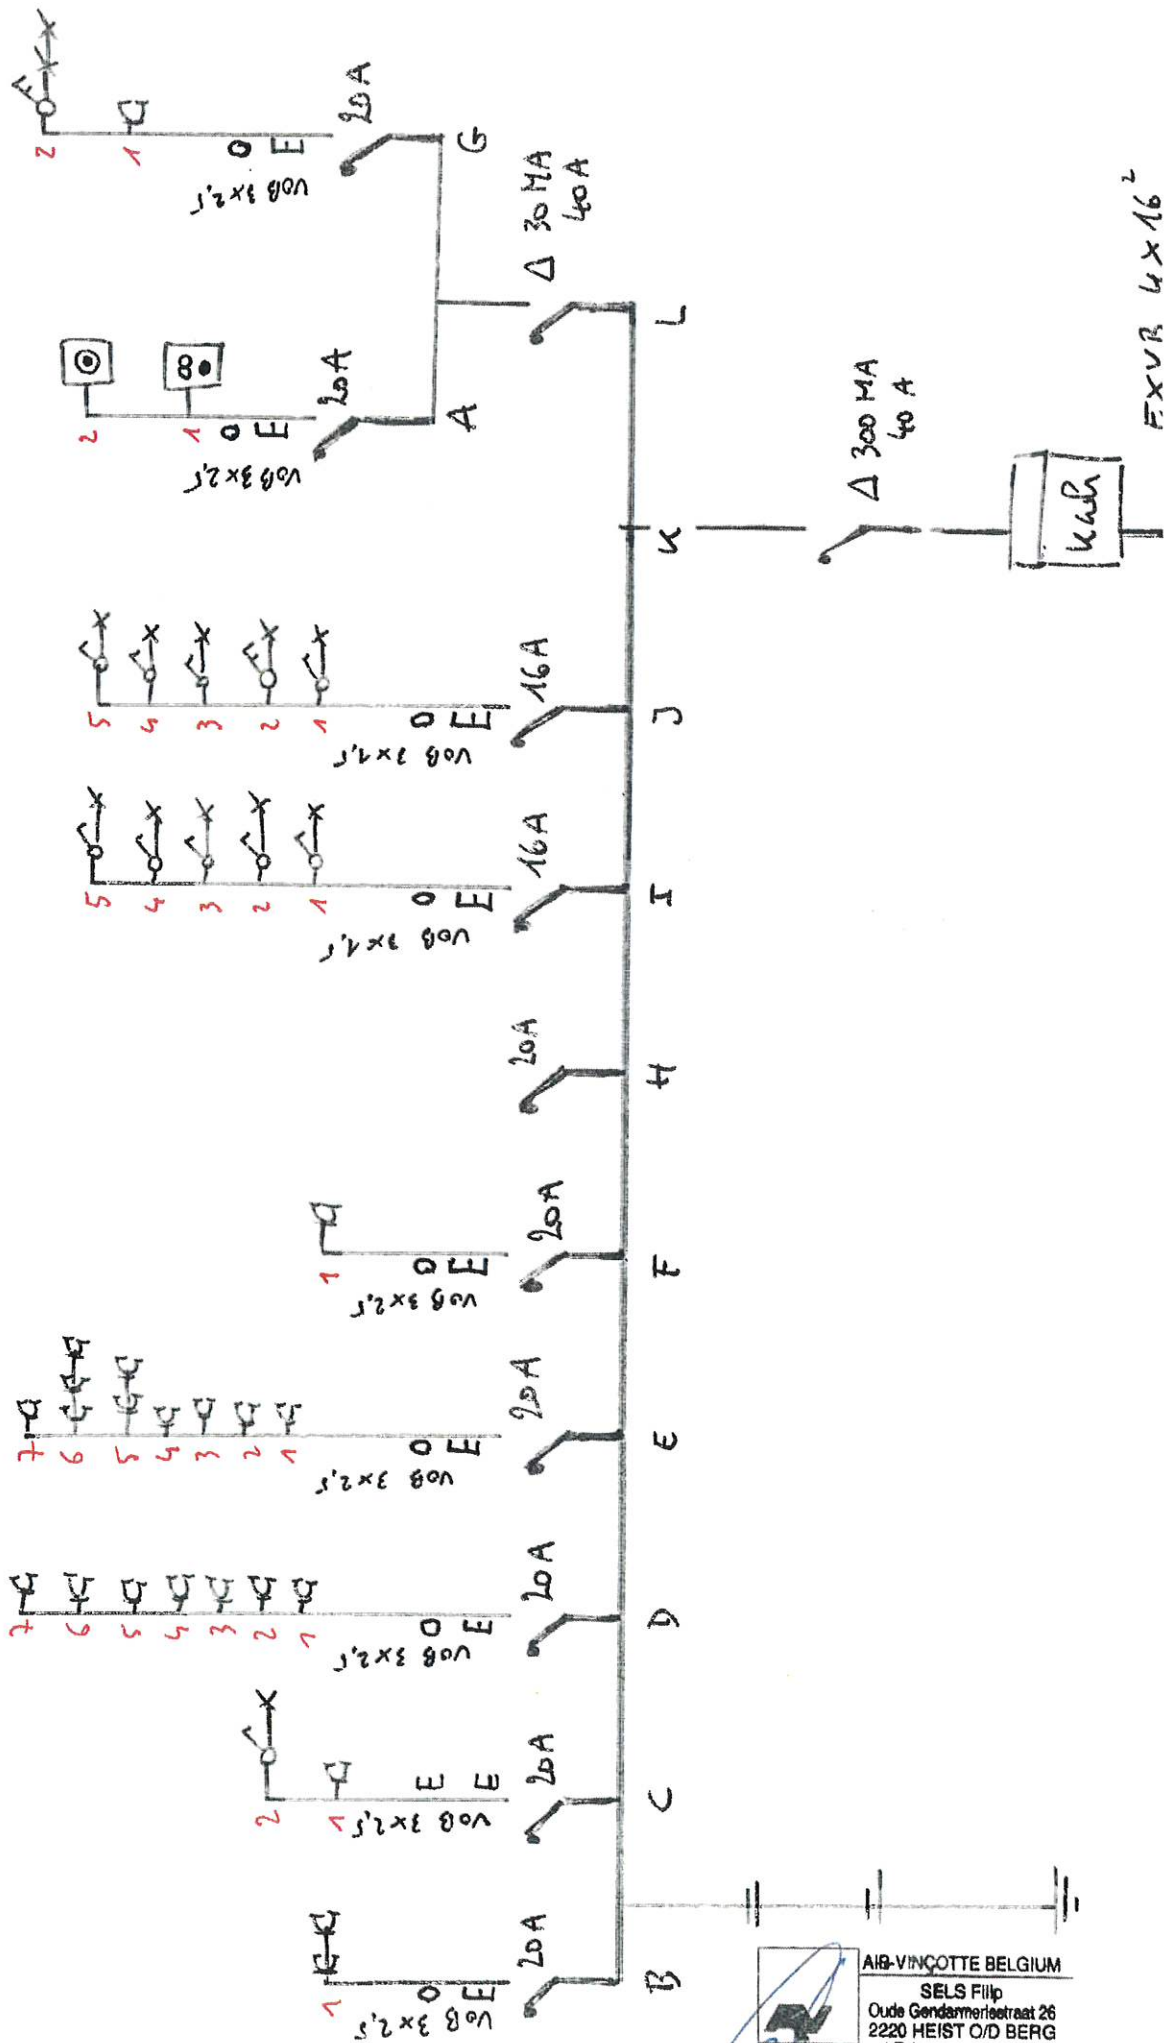

EXVR 4x16²


AIG-VINCOTTE BELGIUM
SELS Filip
 Oude Gendarmeriestraat 26
 2220 HEIST O/D BERG
 Tel: 25125107

