

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Deel van de O.C.B. - Ondernemingscontrole België

EAN nr: \_\_\_\_\_  
 Teller nr: 20323483-1010  
 Bestand: 3771,6 II: 4047,1

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / gemeentelidmaatschap op basis van de interne procedure (SPROFLE007)  
 volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 870 / AREI art. 871 / AREI art. 872 /

Aanvulling verslag nr: \_\_\_\_\_

Aard installatie: Woning / Uitbreiding / Voorlopig / Restante / Verzwaring / Epitaxie meter / Spanningsverhoging / Overdracht sigdrom

Type der lokalen: Woning

Plaats van onderzoek: Kribbenbosstraat 52, 2800 Mechelen

Eigendom van: \_\_\_\_\_

Opdrachtgever: IDEM

Installateur: IDEM

BTW: \_\_\_\_\_ ID-kaart: \_\_\_\_\_ Uitgereikt te: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Onderzoeker: \_\_\_\_\_ Datum van onderzoek: 22/01/2013

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning: 1x230V 1x230V 3x380V - N Max. Beveiliging: 40A Driemaskeel, eenzijdig

Hoofdbeveiliging: Zek. Auk 4p15A Schak: Diff. 4p100A 300mA

Meter bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 20

Voedingskabeltype: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 10

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net. Wichtbeur: gekeurd/overgekeurd

Aardelektrode: Type: ke- / beeren / pennen / horizontale geleiders Sakske: 16

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Diff. schak.: algemene: 4p100A 300 mA

werkings testknop: in orde - niet-veerde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - nee

Bescherming tegen elektrische schokken: nichtstreeksa aarntking in orde - niet-veerde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - niet-veerde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen: \_\_\_\_\_

OK

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)**

N Hoofdbegroepingspotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangeleiden.

N Beveiliging - aardbeveiliging - waterbeveiliging - DV kortsluit - nog niet geïnstalleerd

Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform / niet conform met het AREI:

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.


Het (de) einddraad- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien gekeurd.

De installatie dient opnieuw gecontroleert uiterlijk op 22/01/2013 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde normen en de gepaste maatregelen getroffen worden om de inbreuk te voorkomen voor personen of goederen.

voor de directeur,  
 de onderzoeker  
Stijn Op de Beeck  
 0493/246.128  
 stijn.opdebeeck@ocb.be

# Eenbaadschema

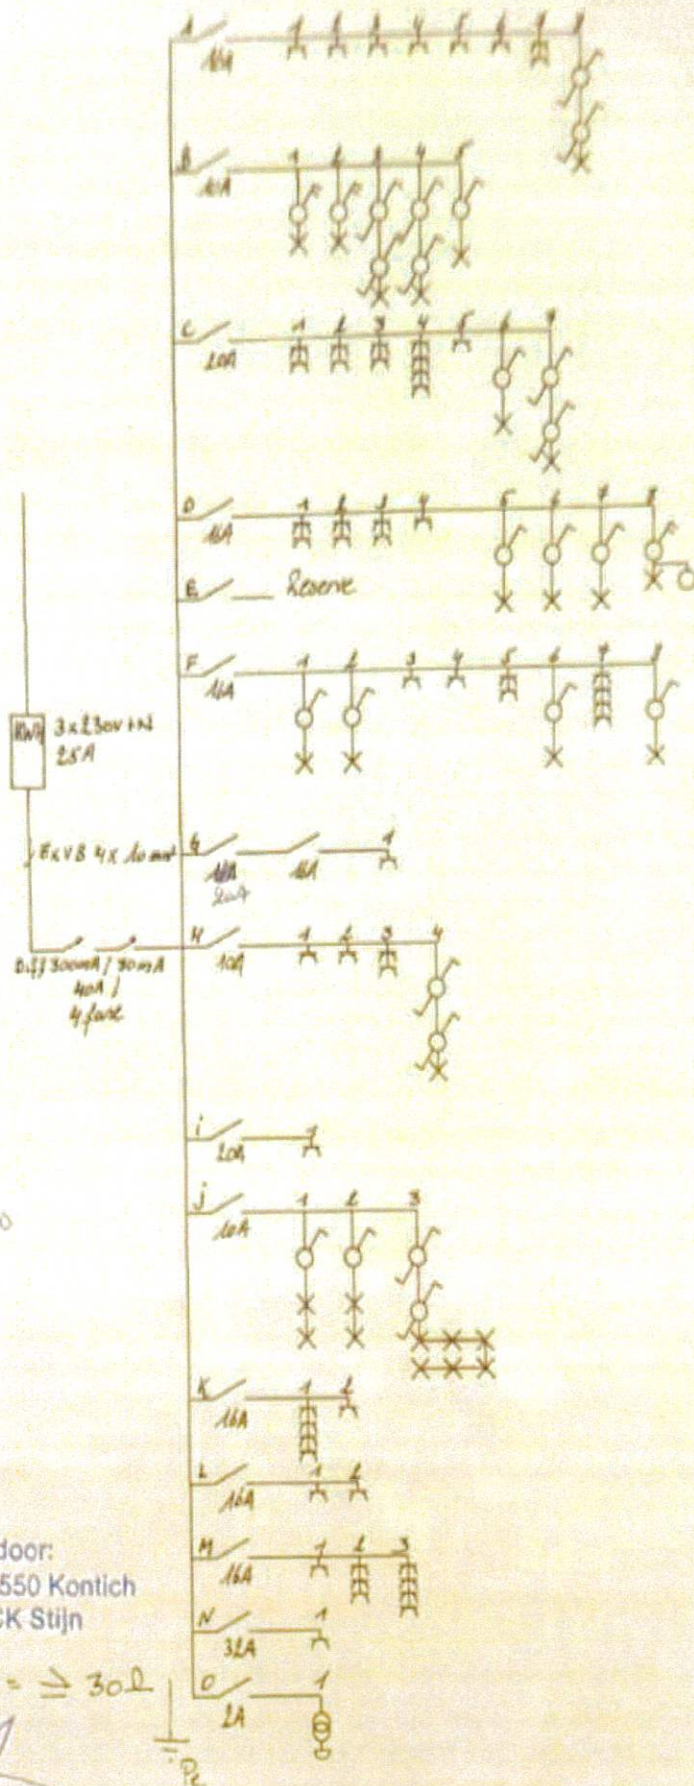

Naam Uitvoerder:

Challe Ouar  
Krekebergstraat 20  
2800 Mechelen

Keeringsorganisme:

Installatie is gecontroleerd door:  
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich  
Onderzoeker OP DE BEECK Stijn

Datum 29/01/2013

PV nr. 4220110304  $R = \geq 30 \Omega$

Handtekening



