

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:**

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: *Eandis* N° Teller / N° Compteur:  
Verslag N° / N° Rapport: *E93.2015-11-04.7* Id: *0* EAN Code: -  
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle :RGIE Art: *86* - Art: *271* - Net: *TT*

**Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle :**

Straatnaam + N° / Nom Rue +N°: *Cantincrodelaan 34 Bus 5* Installateur: *Klant*  
Gemeente / Commune: *Borsbeek* B.t.w./T.v.a.:  
Postcode / Code Postal: *2150* Ik/ C.I. : -  
Eigenaar / Propriétaire: *Michiel Suykerbuyk* Adres / Adresse: *Idem*  
Inspecteur: *Haelewaters Roger*  Datum van onderzoek / Date du controle: *4/11/2015*

Onderzoek / Contrôle: *Appartement*  
Spanning/ Tension: *1x400V+N* Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau: *2 x 6mm<sup>2</sup> VOB* Max. beveiliging/Protection max.: *40A*  
Aardelektrode/ Electrode de terre: *Pen / Piquets* 17.53 Ohm Isolatie/Isolément: *5.62 MOhm* Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux: *2*  
Différentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: *18*

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / Circuits terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI / RGIE
40A	300mA	A	Voor alle kringen	OK	OK	271
40A	30mA	A	Kringen L - R	OK	OK	271

Visueel nazicht Algemeen: *OK* Directe aanraking: *OK* Indirecte aanraking: *OK* Aansluitingen: *OK* Potentiaalvereffeningen: *OK*  
Contrôle Générale: *OK* Contact direct: *OK* Contact indirect: *OK* Raccordements: *OK* Liaisons équipotentielles: *OK*

Inbreuken/ Infractions: *GEEN\_NÉANT*  
Opmerkingen / Remarques : *GEEN\_NÉANT*

**Besluit / Conclusion:**

*De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven. - L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.*  
*Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. - Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.*  
*Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op:- La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:*


Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: *3/11/2040*

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'

inspecteur:

VISUM (Datum / Date):

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden. c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.  
NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. du contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant comme une de ses compétences l'Energie, de tout accident survenu à des personnes, dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors du contrôle, de faire effectuer un nouveau contrôle par le même organisme agréé, un an après le premier contrôle, afin de vérifier la disparition des infractions. Si, lors de ce dernier contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé est obligé d'envoyer une copie du procès-verbal du contrôle à la Direction Générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

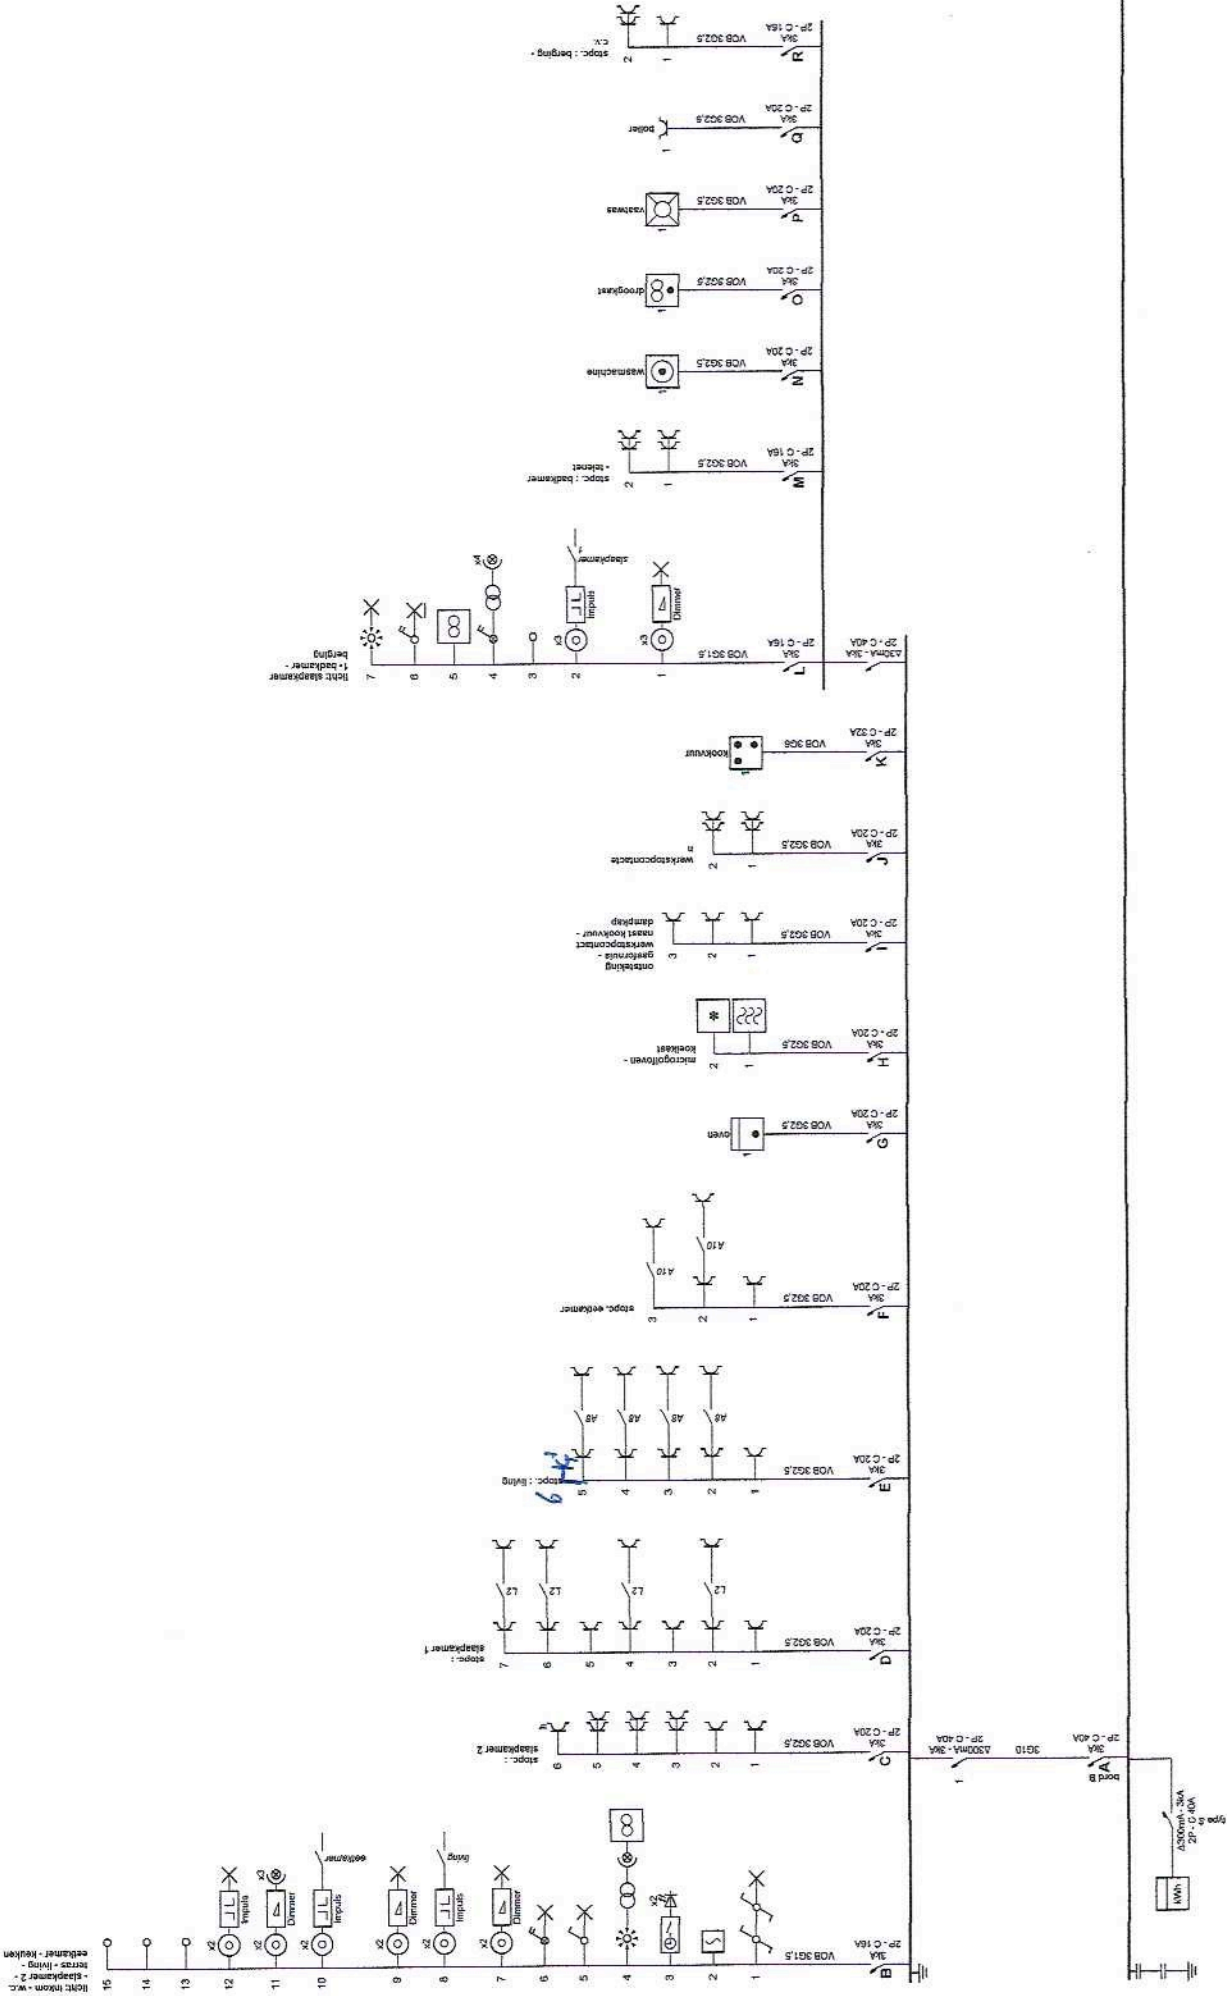


**p. 1/5**  
**Eendraadschema**  
 Datum: 26/10/2015  
 2 x 230V ~ 50Hz

**Installateur**  
 Michiel Suykerbuyk  
 Cantincrodelaan 34 Bus 5  
 2150 Borsbeek

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Michiel Suykerbuyk  
 Cantincrodelaan 34 Bus 5  
 2150 Borsbeek

**Erkend Organisme**  
 Electro-test  
 Kerkstraat 33  
 1820 Melsbroek  
 Tel.: 02 751 98 39  
 Fax: 02 751 52 09  
 e-mail: info@electro-test.be

Schema's getekend door: Gino De Vocht B.V.B.A. - BTW BE 0479.519.696



**Erkend Organisme**  
 Electro-Test  
 Kerkstraat 33  
 1820 Melsbroek  
 Tel.: 02 751 98 39  
 Fax: 02 751 52 09  
 e-mail: info@electro-test.be

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Michiel Suykerbuyk  
 Cantincrodelaan 34 Bus 5  
 2150 Borsbeek

**Installateur**  
 Michiel Suykerbuyk  
 Cantincrodelaan 34 Bus 5  
 2150 Borsbeek

p. 2/5  
**Eendraadschema**  
 Datum: 26/10/2015  
 2 x 230V ~ 50Hz

