


FASE 3U in uitvoering

FASE 4U in uitvoering

FASE 5U Verdieping 2

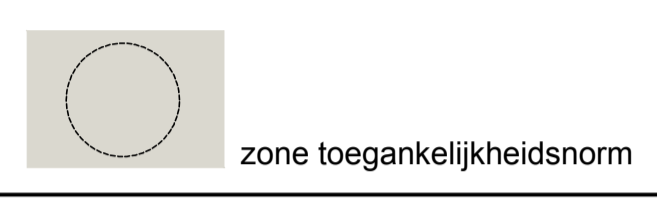


**BRANDPREVENTIE**  
 Koninklijk besluit van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017)  
 is van toepassing : MIDDELHOOGBOUW

scheidingswand fase 3U REI 120  
 basisconstructie vloeren, daken & compartimentscheidende wanden in beton R60  
 structurele elementen ondergronds in beton R120  
 hellende daken EI60  
 dakbedekkingen, houten terrassen, tegeltragers klasse Broof(t1)  
 gevelbekledingen en onderkant terrassen klasse A2  
 trapp breedtes netto min. 80 cm  
 trappen in beton R30: optredes 18 cm, aantredes 24 cm op de looplijn  
 verlaagde plafonds in vluchtwegen EI30  
 vluchtdeuren nuttige doorgang min. 80cm  
 individuele rookmelder te plaatsen per appartement

- poederblusser
- brandspiegel + DSP
- noodverlichting
- rookmelder
- drukknop brand
- sirene
- bediening rookhoespel
- brandcentrale

--- FASERING

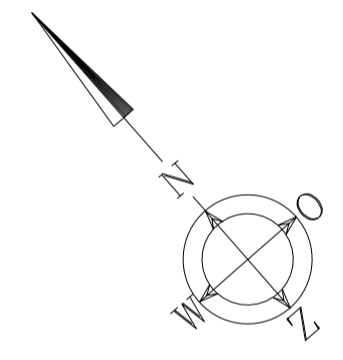

provincie West-Vlaanderen  
 gemeente STAD NIEUWPOORT

bouwplaats Albert I laan-Louisweg-dienstweg 68, 68A, 68B, 68K, 68P  
 Kad. sectie: 2° Afdeling Sectie D nrs. 512B, 510L-R-S-P

ontwerp Residentie 'Jan Turpin' 5U  
 wijziging vergunning fase 5U

bouwheer NV Jan Turpin Invest  
 Houtmarkt 9  
 8500 Kortrijk

plan VERDIEPING 2

dossier	2019.288
plan nr	BA
datum	11/07/2019
schaal	1/100

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend

opdrachtgever	aannemer	architect
		Piet Goddeeris

wijzigingen

A	10/10/19	Gevels
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		