

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/08/2021

Inspecteur: Tom Anthonis

Mentor: -

Installateur: BERCKMOES INSTALLATIE
TECHNIEKEN BVBA

ID-label: GLV

B.T.W. nr.: BE 0454 454 601

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serie Nr.: 18460151

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: leugstraat
Huisnummer: 125
Busnummer: GLV
Postcode: 2630
Gemeente: AARTSELAAR
Land: België

Eigenaar

Naam: Driessens
Straatnaam: leugstraat
Huisnummer: 125
Busnummer: GLV
Postcode: 2630
Gemeente: AARTSELAAR
Land: België

Installateur

Naam: BERCKMOES INSTALLATIE TECHNIEKEN
BVBA
BTW nr.: BE 0454 454 601
Telefoonnummer: 0495572210
E-mail: btl1@telenet.be

Naam contactpersoon:

BERCKMOES INSTALLATIE TECHNIEKEN
BVBA

Telefoon:

0495572210


Gsm nr. (SMS):

Type : woning

EAN : 54144

Teller Nr.: 1SAG3100157297

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 3

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 20

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Ri algemeen: 6.19 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 12.22 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		4	2,5
1	C	32		4	6
6	C	16		2	2,5
9	C	20		2	2,5
1	C	20	reserve	2	-
1	C	25		4	6
1	C	16		4	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 3/8/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Tom Anthonis

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.



www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/8/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

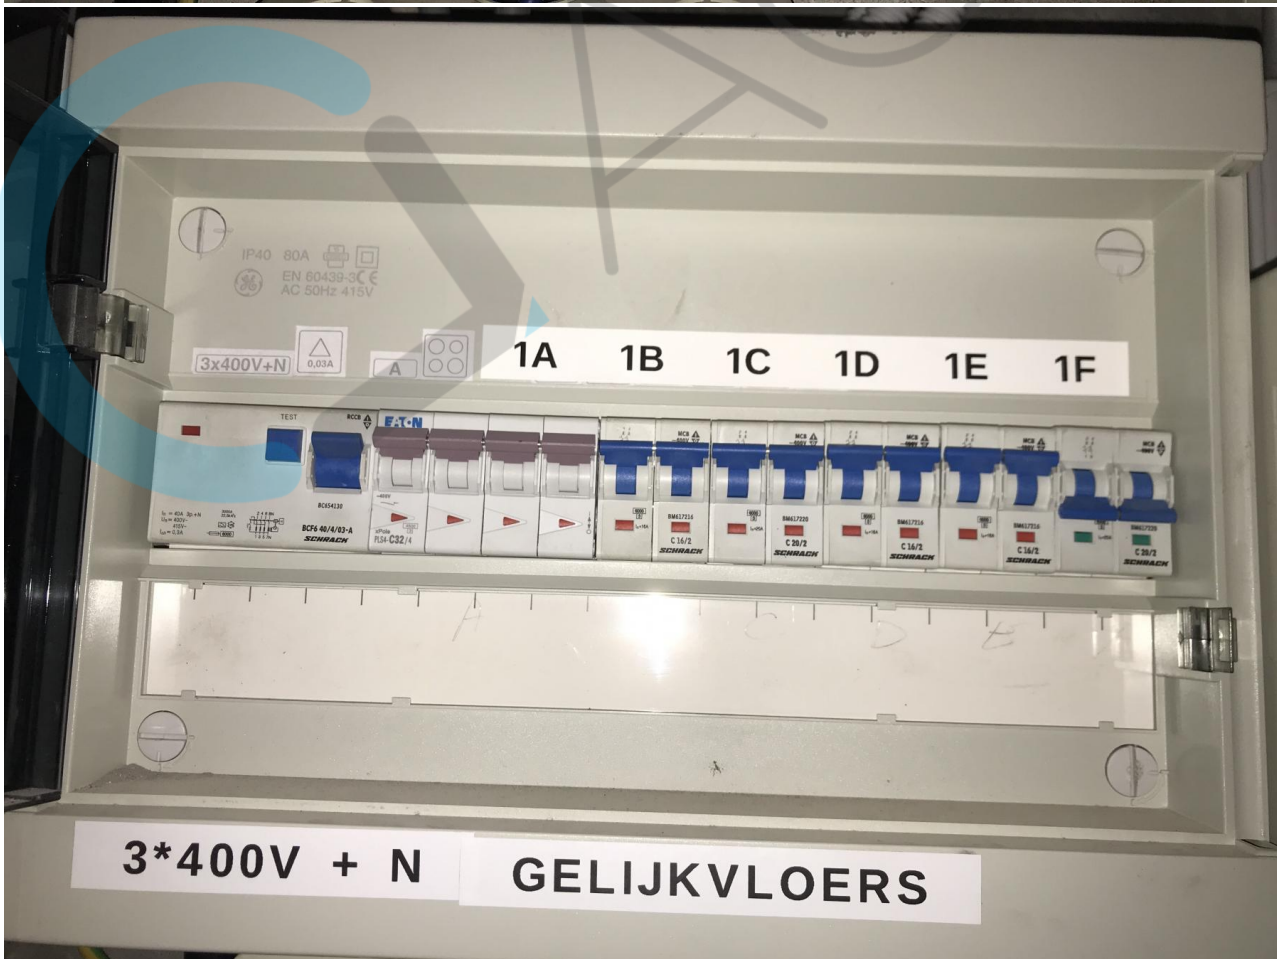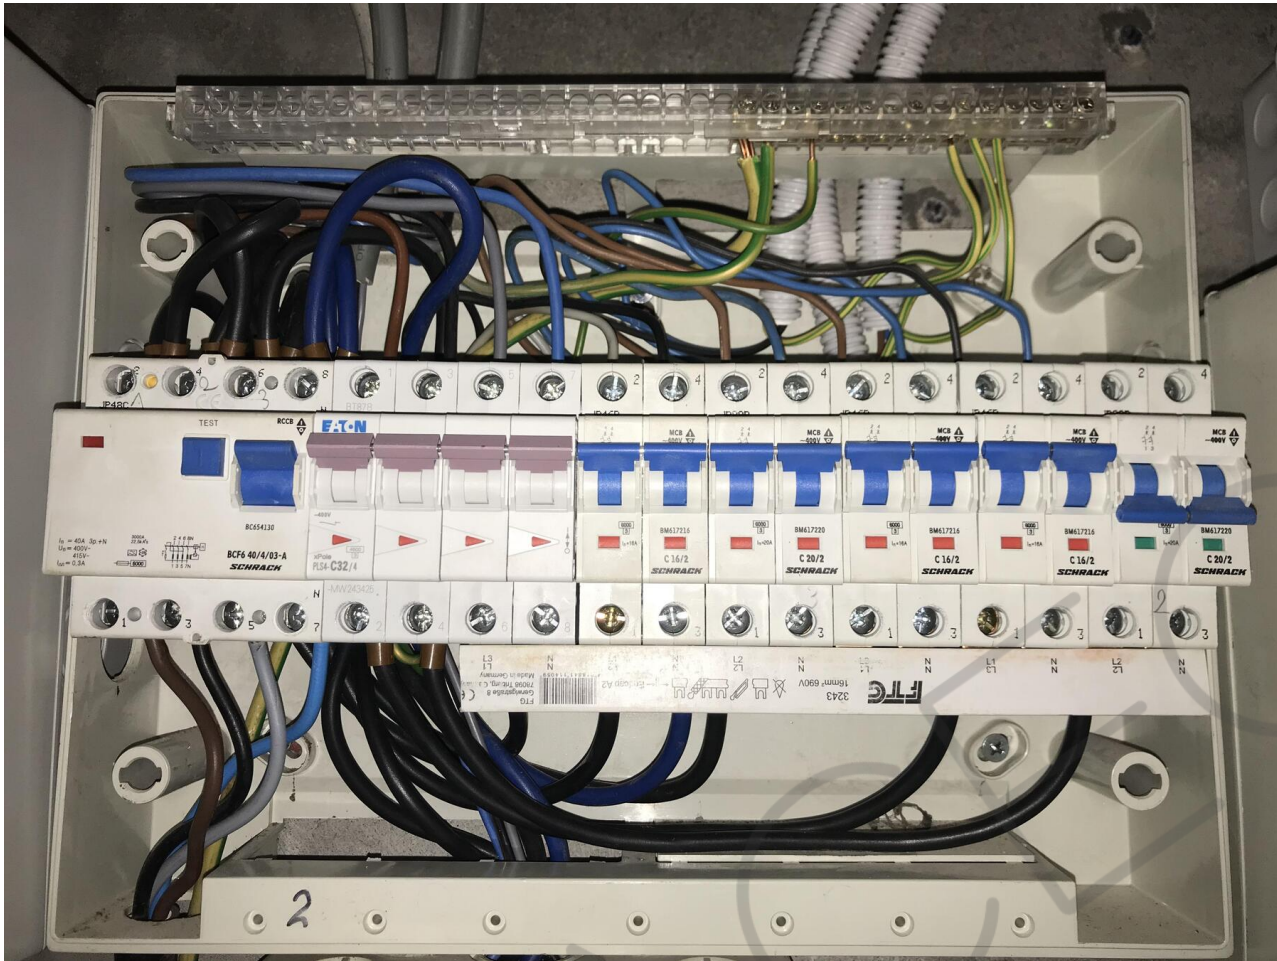




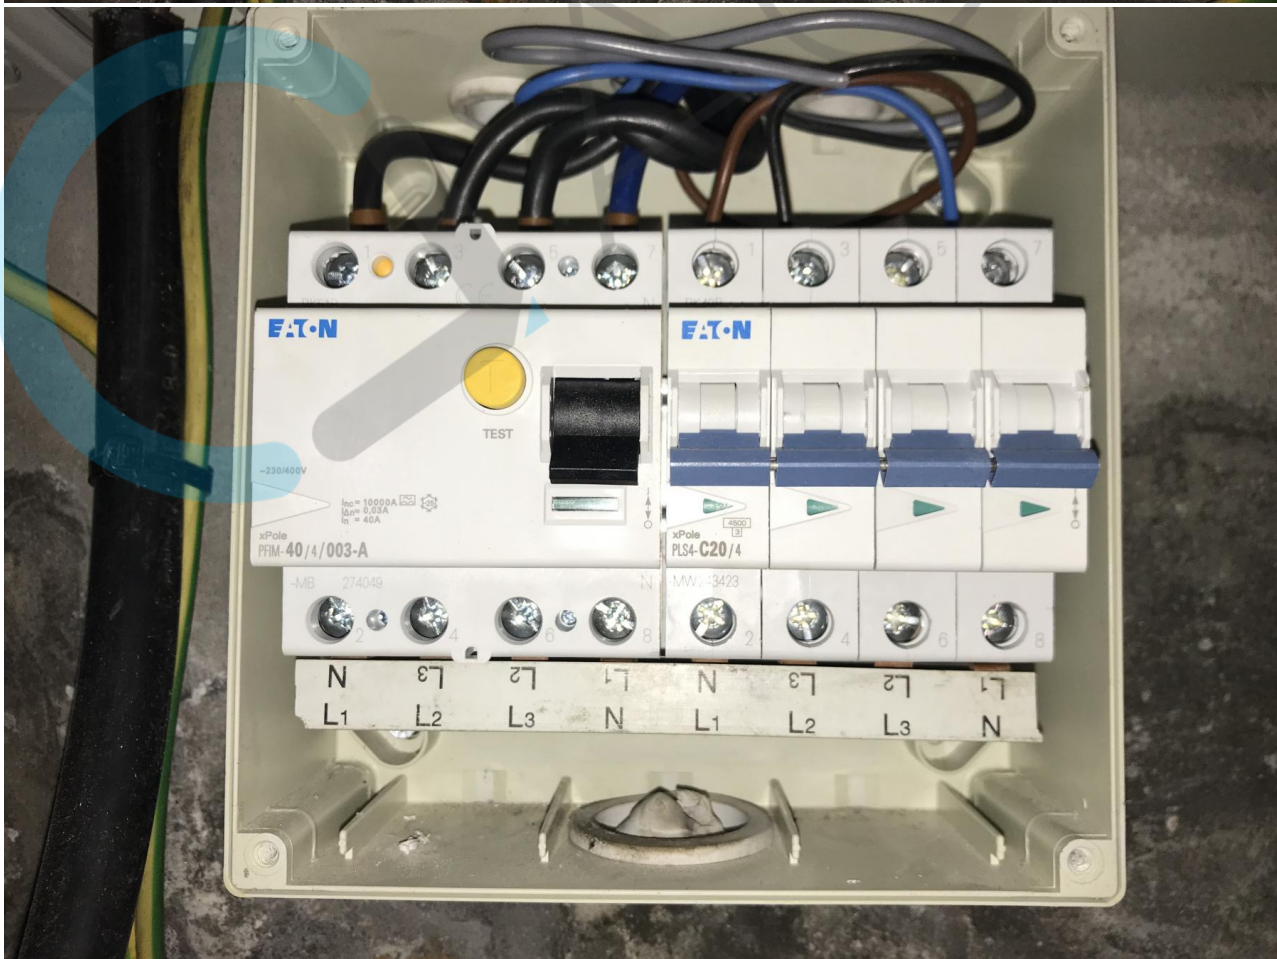


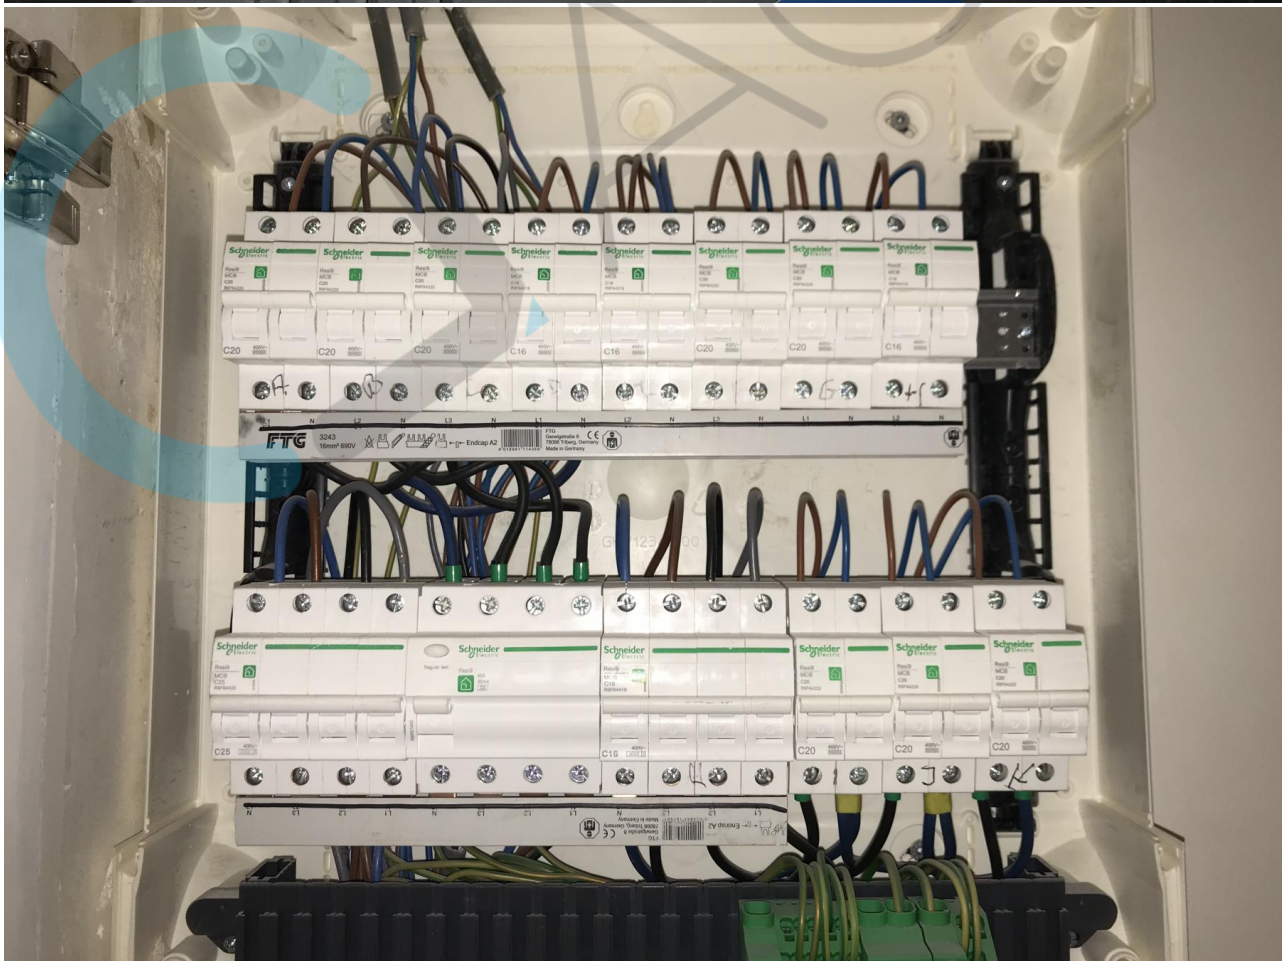

Berckmoes Installatie Technieken
Grensstraat 37
3140 Keerbergen
GSM 0495 57 22 10
BTW BE 0454 454 601




Berckmoes Installatie Technieken
Grensstraat 37
3140 Keerbergen
GSM 0495 57 22 10
BTW BE 0454 454 601

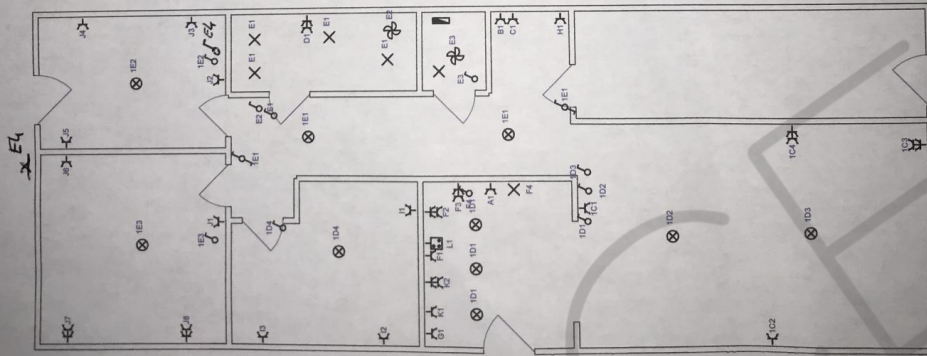

GV

QACEG
Bijzondere Aankomst
Tom Anthonis

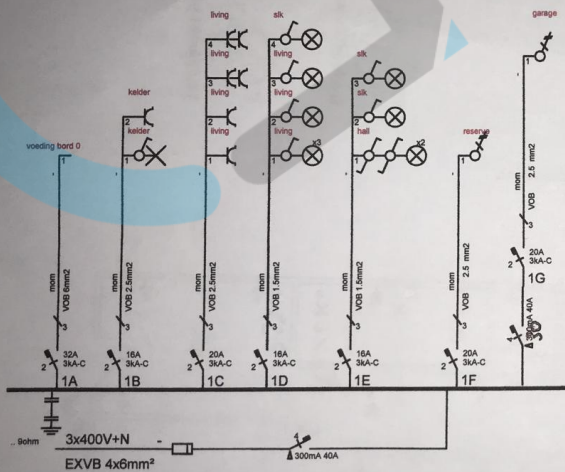


Afgev. erkend organisme
31.8.2021

driessens
leugstraat 125 GV kelder bord
Aartselaar 2630

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2021

Berckmoes Installatie Technieken
Grensstraat 37
3140 Keerbergen
GSM 0495 57 22 10
BTW BE 0454 454 601



QACEG
Bijzondere Aankomst
Tom Anthonis





