

3474682

EAN nr. :
Teller nr. : 47 793 869
Stand I : 52663 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkspanningsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig Bestaande / Verzwareing / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : App 8C

Plaats van onderzoek : Ka Ker Yuen Krushofstraat 146 8C 2020 Antwerpen

Eigendom van : Ka Ker Yuen

Opdrachtgever : Ka Ker Yuen Krushofstraat 146 8C 2020 Antwerpen

Installateur :

BTW :

Onderzoeker : Atila Akcaoglu ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum : 20-02-2014

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 60A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. :

Schak. : diff 300mA 60A 6p

Meter-bordverbinding : kabeltype : Vol aantal geleiders : 3 doorsnede : mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : 1 Type : lust baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 210 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 6 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ

Diff. schak. : algemene : 6p 60A 300 mA bijkomende : 2p 60A 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie schema's in bijlage

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel niet geplaatst.


- Geh -

BESLUIT


De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 20-02-2014
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker
AKCAOGLU Atila
GSM: 0493/246.132
atila.akcaoglu@ocb.be

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie, energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

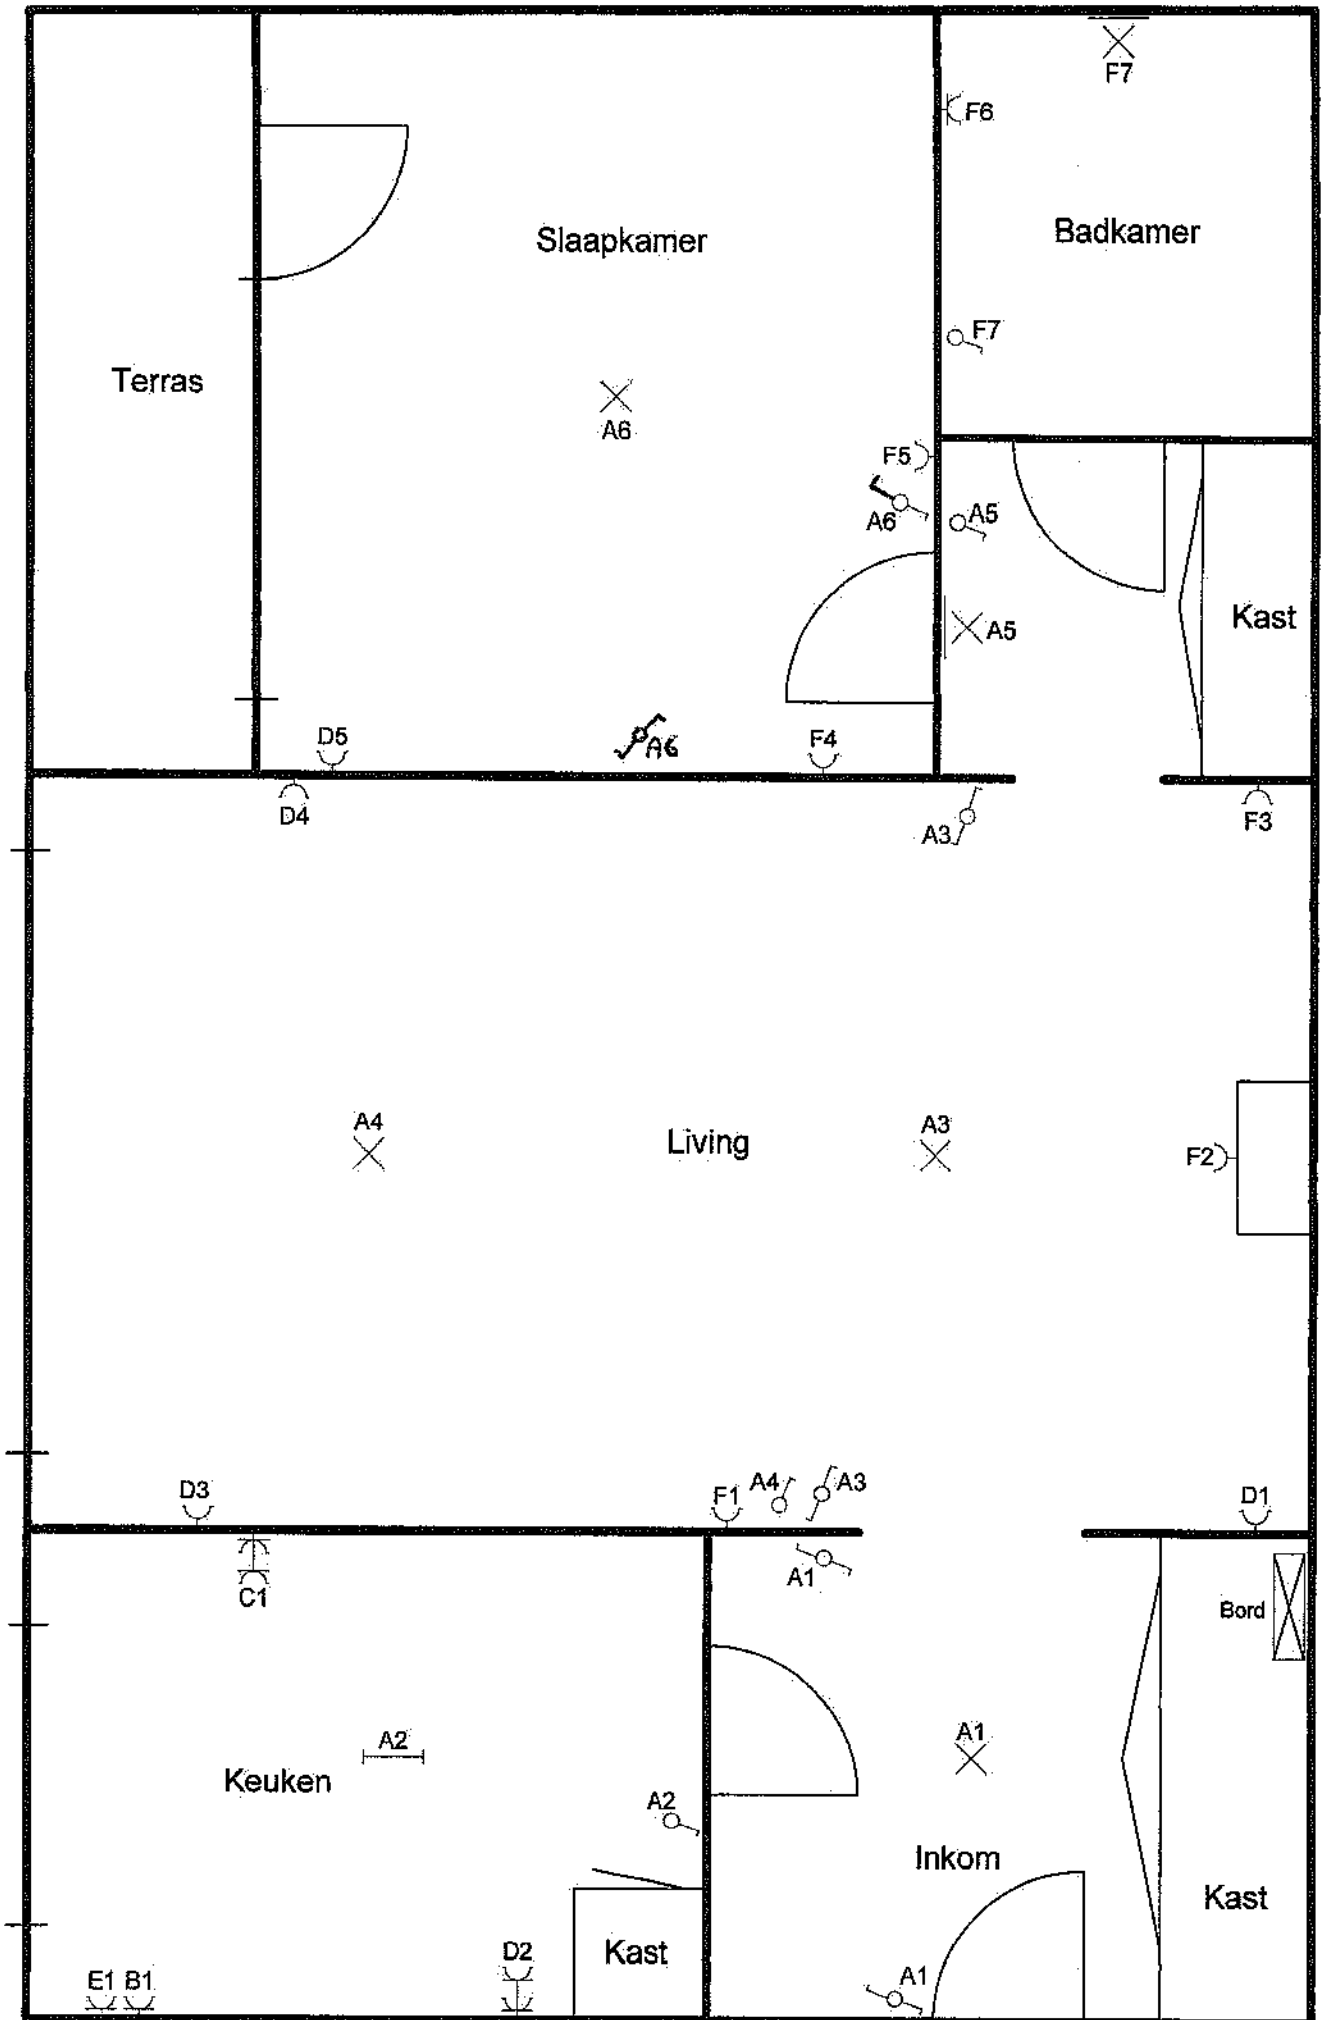

3x 240V

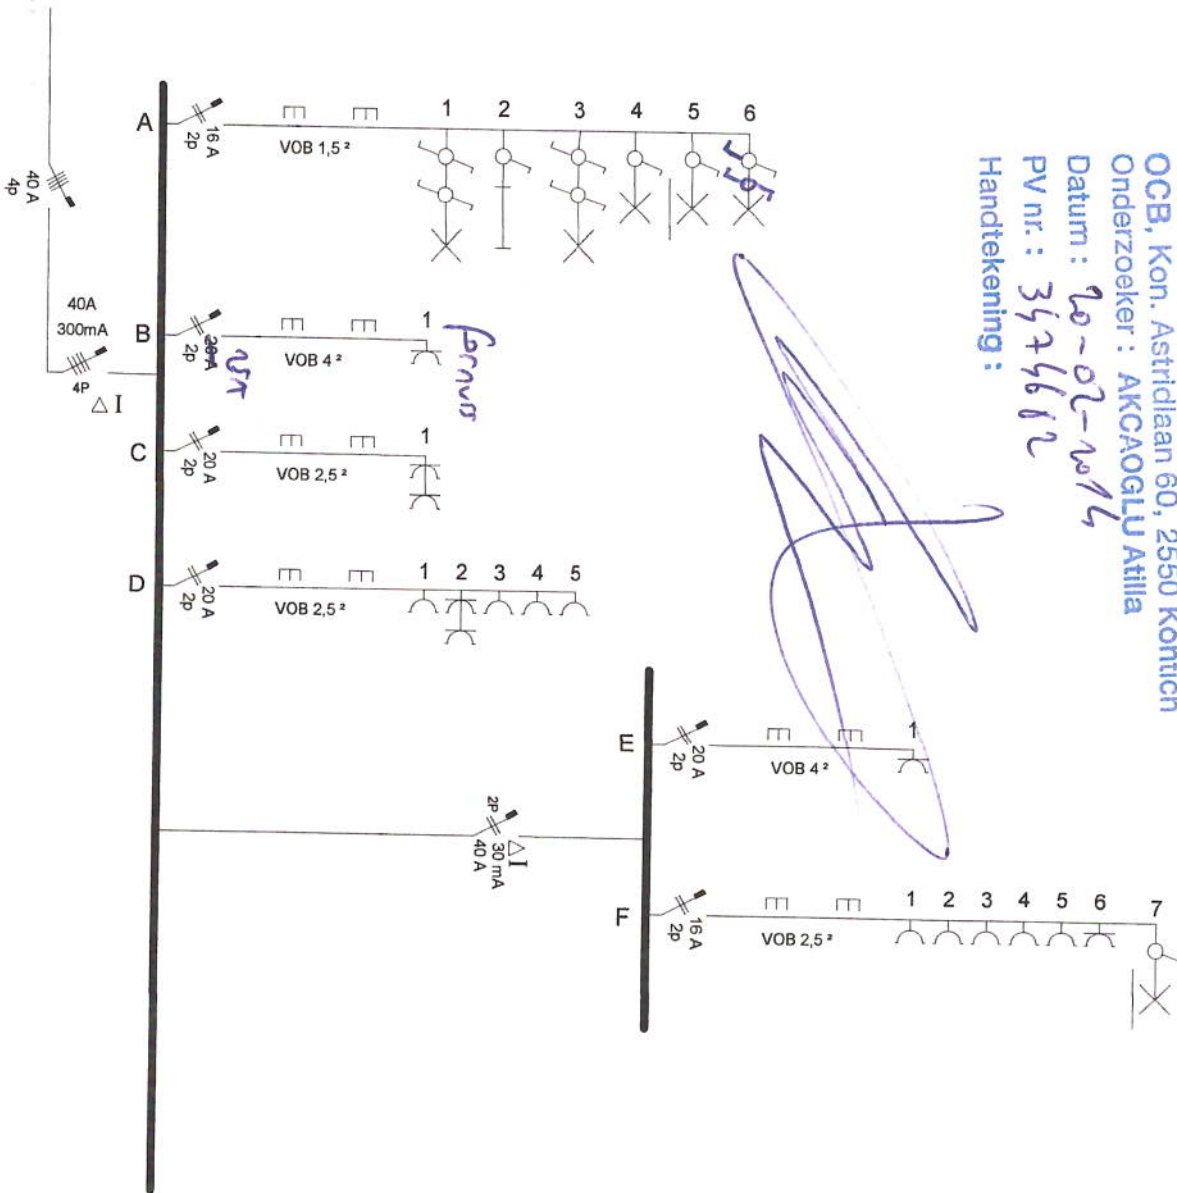

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : AKCAOGLU Atilla
Datum : 20-02-2014
PV nr. : 3474682
Handtekening :

Adres v.d. woning:..... Kruishofstraat 146 Bus 40 / 8C
Eigenaar:.....Ka Kei Yuen.....
Handtekening (Datum).....
Aard van de stroom:.....
Spanning:.....
De afgevaardigde van het erkende organisme:.....
Handtekening (Datum).....
Verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken: Broeckx Erik
Handtekening (Datum).....